



TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THẨM ĐÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại: 02193886058 /Fax: 02193886195
Email: khoaxetnghiemdphg@gmail.com

Số: 697/PKN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- 1. Tên mẫu : Nước sạch - Giếng khoan trạm số 4
- 2. Nơi lấy mẫu : Vòi giếng khoan tại bể chứa chung bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang
- 3. Mã số mẫu : 10.24.06-4 (DV)
- 4. Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo.
- 5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
- 6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
- 7. Ngày lấy mẫu : 15/10/2024
- 8. Ngày nhận mẫu : 15/10/2024
- 9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 15/10/2024 đến ngày 18/10/2024.
- 10. Nơi gửi mẫu : Vũ Thị Lan Anh
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**


TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Mùi vị	Điểm	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
2	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0.36
3	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7.66
4	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<3	KPH
5	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<1	KPH

Ghi chú: - KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).
- Chỉ tiêu Clo dư được thực hiện đo bởi khách hàng.

Kết luận: Mẫu đạt.


Hà Giang, ngày 23 tháng 10 năm 2024

PHÓ KHOA
XN - CDHA - TDCN

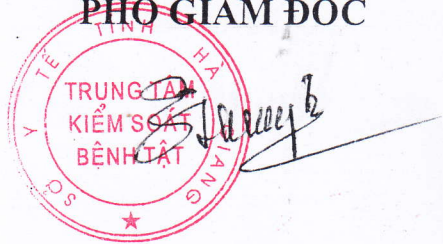

Nông Văn Huyền

Nguyễn Xuân Hòa



TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THẨM ĐÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại: 02193886058 /Fax: 02193886195
 Email: khoaxetnghiemdphg@gmail.com

Số: 698/PKN-KSBT
 VI LAS 732

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
 (Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- 1. Tên mẫu : Nước sạch- Cuối mạng lưới
- 2. Nơi lấy mẫu : Cao Văn Hùng, tổ 4, P. Ngọc Hà, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang
- 3. Mã số mẫu : 10.24.06-3 (DV)
- 4. Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo.
- 5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
- 6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
- 7. Ngày lấy mẫu : 15/10/2024
- 8. Ngày nhận mẫu : 15/10/2024
- 9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 15/10/2024 đến ngày 18/10/2024.
- 10. Nơi gửi mẫu : Vũ Thị Lan Anh

Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
 Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Mùi vị	Điểm	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
2	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0.46
3	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7.46
4	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<3	KPH
5	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<1	KPH

Ghi chú: - KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).
 - Chỉ tiêu Clo dư được thực hiện đo bởi khách hàng.

Kết luận: Mẫu đạt.

Hà Giang, ngày 23 tháng 10 năm 2024

PHÓ KHOA
XN - CDHA - TDCN



KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nông Văn Huyền

Nguyễn Xuân Hòa



Số: 695/PKN-KSBT
VILAS 732

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
 (Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- 1. Tên mẫu : Nước sạch- Giữa mạng lưới
- 2. Nơi lấy mẫu : Ngõ Xuân Sang, đường Lê Hồng Phong, phường Minh Khai, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang
- 3. Mã số mẫu : 10.24.06-2 (DV)
- 4. Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo.
- 5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
- 6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
- 7. Ngày lấy mẫu : 15/10/2024
- 8. Ngày nhận mẫu : 15/10/2024
- 9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 15/10/2024 đến ngày 18/10/2024.
- 10. Nơi gửi mẫu : Vũ Thị Lan Anh

Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
 Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Mùi vị	Điểm	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
2	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0.26
3	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7.35
4	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<3	KPH
5	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<1	KPH

Ghi chú: - KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).
 - Chỉ tiêu Clo dư được thực hiện đo bởi khách hàng.

Kết luận: Mẫu đạt.

Hà Giang, ngày 23 tháng 10 năm 2024

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nông Văn Huyền

PHÓ KHOA
XN - CDHA - TDCN

Nguyễn Xuân Hòa



TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại: 02193886058 /Fax: 02193886195
Email: khoaxetnghiemdphg@gmail.com

Số: 694 /PKN-KSBT
VILAS 732

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

1. Tên mẫu : Nước sạch- Bể chứa chung
2. Nơi lấy mẫu : Tổ 17, P. Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
3. Mã số mẫu : 09.24.06-1 (DV)
4. Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo.
5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
7. Ngày lấy mẫu : 15/10/2024
8. Ngày nhận mẫu : 15/10/2024
9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 15/10/2024 đến ngày 18/10/2024.
10. Nơi gửi mẫu : Vũ Thị Lan Anh
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm : Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Mùi vị	Điểm	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
2	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0.30
3	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7.30
4	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<3	KPH
5	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<1	KPH

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Chỉ tiêu Clo dư được thực hiện đo bởi khách hàng.

Kết luận: Mẫu đạt.

Hà Giang, ngày 23 tháng 10 năm 2024

PHÓ KHOA
XN - CDHA - TDCN



Nông Văn Huyền

Nguyễn Xuân Hòa