


TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG  
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM ĐỘ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai, TP. Hà Giang /Điện thoại:02193886058 /Fax:02193886195  
Email:khoaxetnghiempfhg@gmail.com

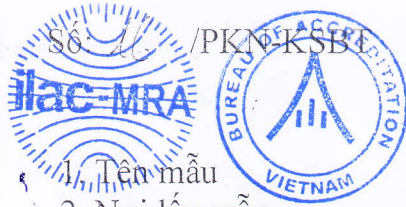

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

1. Tên mẫu : Nước sạch - Bể chứa chung.  
2. Nơi lấy mẫu : Tổ 17, P. Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang  
3. Mã số mẫu : 02.23.02-1(DV)  
4. Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo.  
5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.  
6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.  
7. Ngày lấy mẫu : 13/02/2023  
8. Ngày nhận mẫu : 13/02/2023  
9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 20/02/2023  
10. Nơi gửi mẫu : Vũ Thị Lan Anh.

Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang  
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
2	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
3	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0,55
4	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7,05
5	Clo dư	mg / L	H.QT.03	0,2-1,0	0,801

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

**Kết luận:** Mẫu đạt.

Hà Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2023

**PHÓ TRƯỞNG KHOA  
XN - CĐHA - TDCN**

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Xuân Thu**

**Nguyễn Xuân Hòa**

BM.18.01.

Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019

Trang 1/1

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu

2. Chỉ tiêu đánh dấu (\*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS


3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG  
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THẨM ĐÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại: 02193886058 /Fax: 02193886195

Email: khoaxetnghiemdphg@gmail.com

Số: 17 /PKN-KSBT

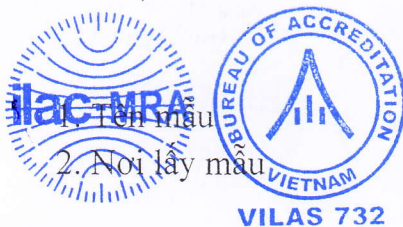

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

1. Tên mẫu : Nước sạch - Giữa mạng lưới.
2. Nơi lấy mẫu : Hộ: Phạm Văn Hiến – Tổ 3, P.Ngọc Hà,  
TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
3. Mã số mẫu : 02.23.02-2 (DV)
4. Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo.
5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
7. Ngày lấy mẫu : 13/02/2023
8. Ngày nhận mẫu : 13/02/2023
9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 20/02/2023
10. Nơi gửi mẫu : Vũ Thị Lan Anh.  
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang  
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.
11. Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
2	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
3	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0,99
4	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7,15
5	Clo dư	mg / L	H.QT.03	0,2-1,0	0,788

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

**Kết luận: Mẫu đạt.**

Hà Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2023

**PHÓ TRƯỞNG KHOA  
XN - CDHA - TDCN**



**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**  
Nguyễn Xuân Thu

**Nguyễn Xuân Hòa**

BM.18.01.

Ban hành lần: 01

Ngày ban hành: 15.3.2019

Trang 1/1

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu

2. Chỉ tiêu đánh dấu (\*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS

3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.



TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG  
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THẨM ĐO CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại:02193886058 /Fax:02193886195

Email:khoaxetnghiemdphg@gmail.com

Số: 18 /PKN-KSBT

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- Tên mẫu: Nước sạch - Cuối mạng lưới.
- Nơi lấy mẫu: Hộ: Hoàng Trọng Tài – Tổ 9, P. Quang Trung,  
TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
- Mã số mẫu: 02.23.02-3 (DV)
- Mô tả mẫu: Nước trong, không màu, mùi clo.
- Số lượng mẫu: 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
- Thời gian lưu mẫu: Không có mẫu lưu.
- Ngày lấy mẫu: 13/02/2023
- Ngày nhận mẫu: 13/02/2023
- Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 20/02/2023
- Nơi gửi mẫu: Vũ Thị Lan Anh.  
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang  
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.
- Kết quả thử nghiệm: **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**


TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
2	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
3	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	1,15
4	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7,20
5	Clo dư	mg / L	H.QT.03	0,2-1,0	0,641

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

**Kết luận:** Mẫu đạt.

Hà Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2023

**PHÓ TRƯỞNG KHOA**  
**XN - CĐHA - TDCN**

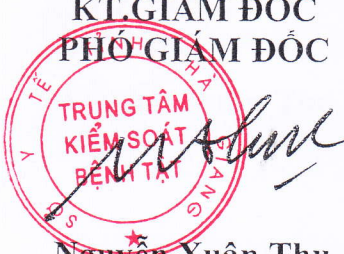**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
  
Nguyễn Xuân Thu



Nguyễn Xuân Hòa

BM.18.01.

Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019

Trang 1/1

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu

2. Chỉ tiêu đánh dấu (\*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS

3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả.  
không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG  
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại:02193886058 /Fax:02193886195  
Email:khoaxetnghiemdphg@gmail.com

Số: 19 /PKN-KSBT



**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

1. Tên mẫu : Nước sạch - Giếng khoan Trạm số 4.  
2. Nơi lấy mẫu : Vòi nước giếng khoan tại bể chứa chung BVĐK tỉnh Hà Giang  
3. Mã số mẫu : 02.23.02-4 (DV)  
4. Mô tả mẫu : Nước trong, không màu  
5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.  
6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.  
7. Ngày lấy mẫu : 13/02/2023  
8. Ngày nhận mẫu : 13/02/2023  
9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 20/02/2023  
10. Nơi gửi mẫu : Vũ Lan Anh  
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang  
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.  
11. Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
2	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
3	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	1,25
4	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7,26

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

**Kết luận: Mẫu đạt.**

KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Thu

Hà Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2023

PHÓ TRƯỞNG KHOA  
XN - CĐHA - TDCN

Nguyễn Xuân Hòa