

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại:02193886058 /Fax:02193886195

Email:khoaxetnghiempdhg@gmail.com

Số: 19 /PKN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- Tên mẫu : Nước sạch- Bể chứa chung
- Nơi lấy mẫu : Tổ 17, P. Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
- Mã số mẫu : 02.25.04-1 (DV)
- Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo.
- Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
- Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
- Ngày lấy mẫu : 20/02/2025
- Ngày nhận mẫu : 20/02/2025
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 20/02/2025 đến ngày 28/02/2025.
- Nơi gửi mẫu : Vũ Thị Lan Anh
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm : Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Mùi vị	Điểm	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
2	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0,51
3	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7,15
4	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<3	KPH
5	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<1	KPH
6	Hàm lượng Clo dư	mg/L	Đo nhanh DR300	0,2 – 1,0	0,82

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Chỉ tiêu Clo dư được thực hiện đo bởi khách hàng.

Kết luận: Mẫu đạt.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nông Văn Huyền

Hà Giang, ngày 28 tháng 02 năm 2025

PHÓ KHOA
XN - CDHA - TDCN

Nguyễn Xuân Hòa

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại:02193886058 /Fax:02193886195
Email:khoaxetnghiemdphg@gmail.com

Số: 20 /PKN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- Tên mẫu : Nước sạch- Giữa mạng lưới
- Nơi lấy mẫu : Hộ : Đoàn Việt Cường, Đường Lý Tự Trọng, Tổ 20, P. Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
- Mã số mẫu : 02.25.04-2 (DV)
- Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo.
- Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
- Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
- Ngày lấy mẫu : 20/02/2025
- Ngày nhận mẫu : 20/02/2025
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 20/02/2025 đến ngày 28/02/2025.
- Nơi gửi mẫu : Vũ Thị Lan Anh
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.
- Kết quả thử nghiệm : Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Mùi vị	Điểm	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
2	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0,17
3	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	6,36
4	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<3	KPH
5	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<1	KPH
6	Hàm lượng Clo dư	mg/L	Đo nhanh DR300	0,2 – 1,0	0,69

Ghi chú: - KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

* - Chỉ tiêu Clo dư được thực hiện đo bởi khách hàng.

Kết luận: Mẫu đạt.

Hà Giang, ngày 28 tháng 02 năm 2025

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÓ KHOA
XN - CĐHA - TDCN



Nguyễn Xuân Hòa

Số: 21 /PKN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- Tên mẫu : Nước sạch- Cuối mạng lưới
- Nơi lấy mẫu : Hộ: Hoàng Thị Đông, tổ 9, P.Quang Trung, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
- Mã số mẫu : 02.25.04-3 (DV)
- Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo.
- Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
- Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
- Ngày lấy mẫu : 20/02/2025
- Ngày nhận mẫu : 20/02/2025
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 20/02/2025 đến ngày 28/02/2025.
- Nơi gửi mẫu : Vũ Thị Lan Anh
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.
- Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**

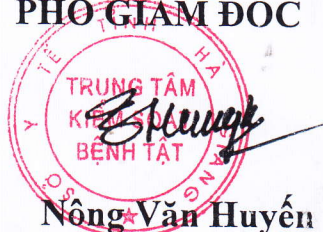
TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Mùi vị	Điểm	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
2	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0,25
3	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	6,97
4	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<3	KPH
5	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<1	KPH
6	Hàm lượng Clo dư	mg/L	Đo nhanh DR300	0,2 – 1,0	0,61

Ghi chú: - KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).
- Chỉ tiêu Clo dư được thực hiện đo bởi khách hàng.

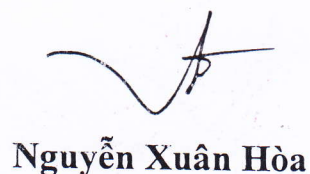
Kết luận: Mẫu đạt.

Hà Giang, ngày 28 tháng 02 năm 2025

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Nông Văn Huyền

PHÓ KHOA
XN - CĐHA - TDCN


Nguyễn Xuân Hòa

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THẨM ĐÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại: 02193886058 /Fax: 02193886195

Email: khoaxetnghiemdphg@gmail.com

Số: 22 /PKN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- Tên mẫu : Nước sạch - Giếng khoan trạm số 4
- Nơi lấy mẫu : Vòi nước giếng khoan tại bể chứa chung Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.
- Mã số mẫu : 02.25.04-4 (DV)
- Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo.
- Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
- Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
- Ngày lấy mẫu : 20/02/2025
- Ngày nhận mẫu : 20/02/2025
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 20/02/2025 đến ngày 28/02/2025.
- Nơi gửi mẫu : Vũ Thị Lan Anh
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm : Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Mùi vị	Điểm	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
2	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0,33
3	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7,21
4	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<3	KPH
5	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<1	KPH
6	Hàm lượng Clo dư	mg/L	Đc nhanh DR300	0,2 – 1,0	0,73

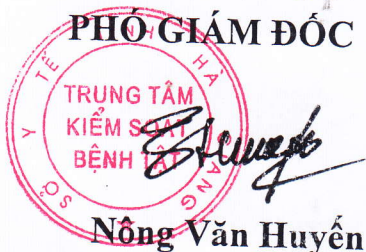
Ghi chú: - KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

- Chỉ tiêu Clo dư được thực hiện đo bởi khách hàng.

Kết luận: Mẫu đạt.

Hà Giang, ngày 28 tháng 02 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nông Văn Huyền

PHÓ KHOA
XN - CĐHA - TDCN

Nguyễn Xuân Hòa