



VILAS 732

Số: 51/PKN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- 1. Tên mẫu : Nước sạch - Bể chứa chung.
- 2. Nơi lấy mẫu : Tổ 17, P. Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
- 3. Mã số mẫu : 03.22.03-1
- 4. Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo
- 5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
- 6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
- 7. Ngày lấy mẫu : 10/3/2022
- 8. Ngày nhận mẫu : 10/3/2022
- 9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 10/3/2022 đến ngày 16/3/2022
- 10. Nơi gửi mẫu : Đàm Hải Chinh
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm : Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật


TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018 BYT	Kết quả
1	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-11:2019	<3	KPH
2	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-11:2019	<1	KPH
3	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH 100:4độ
4	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi, vị lạ	KPH
5	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0.78
6	pH *	-	TCVN 6492:2011	6.0-8.5	7.21
7	Clo dư	mg / L	H.QT.03	0.2-1.0	0.376

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Hà Giang, ngày 17 tháng 3 năm 2022

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG KHOA
XN-CDHA-TDCN



Phạm Thị Kim Dung

Phan Thị Nga



TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM ĐO CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10 P. Minh Khai, TP. Hà Giang Điện thoại: 02193886058 Fax: 02193886195
Email: khoa.xetnghiem@phg.a.gmail.com

Số: 52 /PKN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)


- 1. Tên mẫu : Nước sạch – Giữa mạng lưới.
- 2. Nơi lấy mẫu : Vũ Thành Công, tổ 2, P.Quang Trung, TP Hà Giang.
- 3. Mã số mẫu : 03.02.03-2
- 4. Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo
- 5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
- 6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
- 7. Ngày lấy mẫu : 10/3/2022
- 8. Ngày nhận mẫu : 10/3/2022
- 9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 10/3/2022 đến ngày 16/3/2022
- 10. Nơi gửi mẫu : Đám Hải Chinh
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.
- 11. Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-11:2019	<3	KPH
2	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-11:2019	<1	KPH
3	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH 100:4độ
4	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi, vị lạ	KPH
5	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0.81
6	pH *	-	TCVN 6492:2011	6.0-8.5	7.24
7	Clo dư	mg / L	H.QT.03	0.2-1.0	0.365

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Hà Giang, ngày 17 tháng 3 năm 2022

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

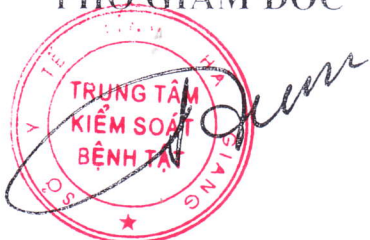

Phạm Thị Kim Dung

TRƯỞNG KHOA
XN-CDHA-TDCN

Phan Thị Nga



VILAS 732

Số: 55 /PKN-KSBT

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
(HỒN XÍ NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM ĐÒ CHỨC NĂNG)

Địa chỉ: Tổ 10, P. Minh Khai, TP. Hà Giang Điện thoại: 02193886058 Fax: 02193886195

Email: khocxetnghiemdphg.a@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

1. Tên mẫu : Nước sạch - Cuối mạng lưới.
2. Nơi lấy mẫu : Bùi Thị Thêm, tổ 15, P. Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang
3. Mã số mẫu : 03.22.03-3
4. Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo
5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
7. Ngày lấy mẫu : 10/3/2022
8. Ngày nhận mẫu : 10/3/2022
9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 10/3/2022 đến ngày 16/3/2022
10. Nơi gửi mẫu : Đàm Hải Chinh

Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm : Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-11:2019	<3	KPH
2	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-11:2019	<1	KPH
3	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
4	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi, vị lạ	KPH
5	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0.85
6	pH *	-	TCVN 6492:2011	6.0-8.5	7.32
7	Clo dư	mg / L	H.QT.03	0.2-1.0	0.336

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Hà Giang, ngày 17 tháng 3 năm 2022

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Kim Dung

TRƯỞNG KHOA
XN-CDHA-TDCN

Phan Thị Nga



TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA VIẾT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THẨM ĐÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10 P. Minh Khai, TP. Hà Giang. Điện thoại: 02193886058 Fax: 02193886195
Email: khoaaxetnghienulphg@gmail.com

Số: 54 /PKN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

1. Tên mẫu : Nước sạch - Giếng khoan trạm số 4.
2. Nơi lấy mẫu : Vòi nước giếng khoan tại bể chứa chung BVĐK tỉnh Hà Giang
3. Mã số mẫu : 03.22.03- 4
4. Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo
5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
7. Ngày lấy mẫu : 10/3/2022
8. Ngày nhận mẫu : 10/3/2022
9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 10/3/2022 đến ngày 16/3/2022
10. Nơi gửi mẫu : Đám Hải Chinh
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.
11. Kết quả thử nghiệm : Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-11:2019	<3	KPH
2	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-11:2019	<1	KPH
3	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
4	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi, vị lạ	KPH
5	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0.73
6	pH *	-	TCVN 6492:2011	6.0-8.5	7.18
7	Hàm lượng Asen	mg/L	TCVN 6626:2000	0.01	KPH LOQ:0.002

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Hà Giang, ngày 17 tháng 3 năm 2022

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Kim Dung

TRƯỞNG KHOA
XN-CDHA-TDCN

Phan Thị Nga